

# Unterrichtung der Öffentlichkeit über Emissionen (Schachtofen 3)

## Allgemeine Informationen

Anlage	Kalkschachtofen 3, Harburg
Betreiberin	Märker Kalk GmbH Oskar-Märker-Str. 24 86655 Harburg (Schwaben)
Berichtszeitraum	01.01.2024 – 31.12.2024

Entsprechend des Bescheids des Landratsamts Donau-Ries vom 06.09.2002 unterrichtet die Märker Kalk GmbH die Öffentlichkeit jährlich über

- Die Ergebnisse der Emissionsmessungen
- Einen Vergleich der Ergebnisse der Emissionsmessungen mit den Emissionsgrenzwerten und
- Eine Beurteilung der Verbrennungsbedingungen

## Beurteilung der Verbrennungsbedingungen

Der Einsatz von Ersatzbrennstoffen darf erst erfolgen, wenn die Brennkammertemperatur über 900 °C liegt. Diese Bedingungen wurden im Jahr 2024 während des Einsatzes von Ersatzbrennstoffen zu jeder Zeit eingehalten.

# Ergebnisse der kontinuierlichen Emissionsüberwachung


Die relevanten Bestandteile im Abgas der Anlage werden mit kontinuierlichen Messgeräten dauerhaft überwacht. Alle fünf Sekunden wird ein Messwert gebildet. Aus diesen werden vom sogenannten Messwertrechner für die einzelnen Bestandteile die Halbstundenmittelwerte (HMW), die Tagesmittelwerte (TMW) sowie der Jahresmittelwert (JWM) berechnet. In der folgenden Tabelle werden die Jahresmittelwerte der kontinuierlich überwachten Parameter den geltenden Grenzwerten gegenübergestellt.

Abgasparameter	Jahresmittelwert	Grenzwert
Staub	0,01 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
Stickoxide	91,5 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>
Gesamt-Kohlenstoff	1,0 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>

## Erläuterungen

Jahresmittelwert Mittelwert der Tagesmittelwerte 2024

Grenzwert Behördlich festgelegter Grenzwert für Tagesmittelwerte

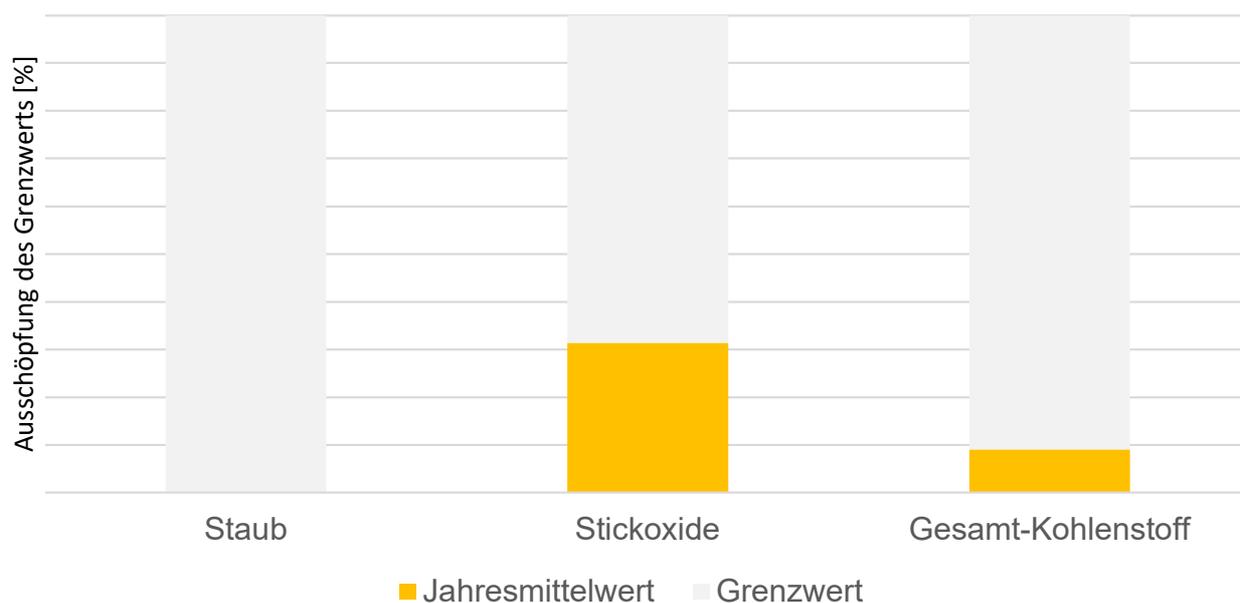

# Ergebnisse der jährlichen Einzelmessungen

Zusätzlich zur kontinuierlichen Überwachung findet einmal jährlich eine Messung der Abgasbestandteile durch eine unabhängige Messstelle, die vom Gesetzgeber bestätigt wurde, statt. Die Messungen erfolgen zu einem Zeitpunkt mit repräsentativen Betriebszuständen. In der folgenden Tabelle werden die Messwerte der Einzelmessungen den geltenden Grenzwerten gegenübergestellt.

Abgasparameter	Mittelwert	Maximalwert	Grenzwert
Kohlenmonoxid	0,02 g/m <sup>3</sup>	0,02 g/m <sup>3</sup>	1,4 g/m <sup>3</sup>
Stickoxide	0,06 g/m <sup>3</sup>	0,06 g/m <sup>3</sup>	0,5 g/m <sup>3</sup>
Gesamt-Kohlenstoff	0,5 mg/m <sup>3</sup>	0,5 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>
Schwefeloxide	< 0,001 g/m <sup>3</sup>	< 0,001 g/m <sup>3</sup>	0,35 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,3 mg/m <sup>3</sup>	0,4 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>


## Erläuterungen

Mittelwert

Mittelwert der Einzelmessungen, durchgeführt am 18.06.2024

Maximalwert

Höchster Einzelwert der Messungen zuzüglich der erweiterten Messunsicherheit

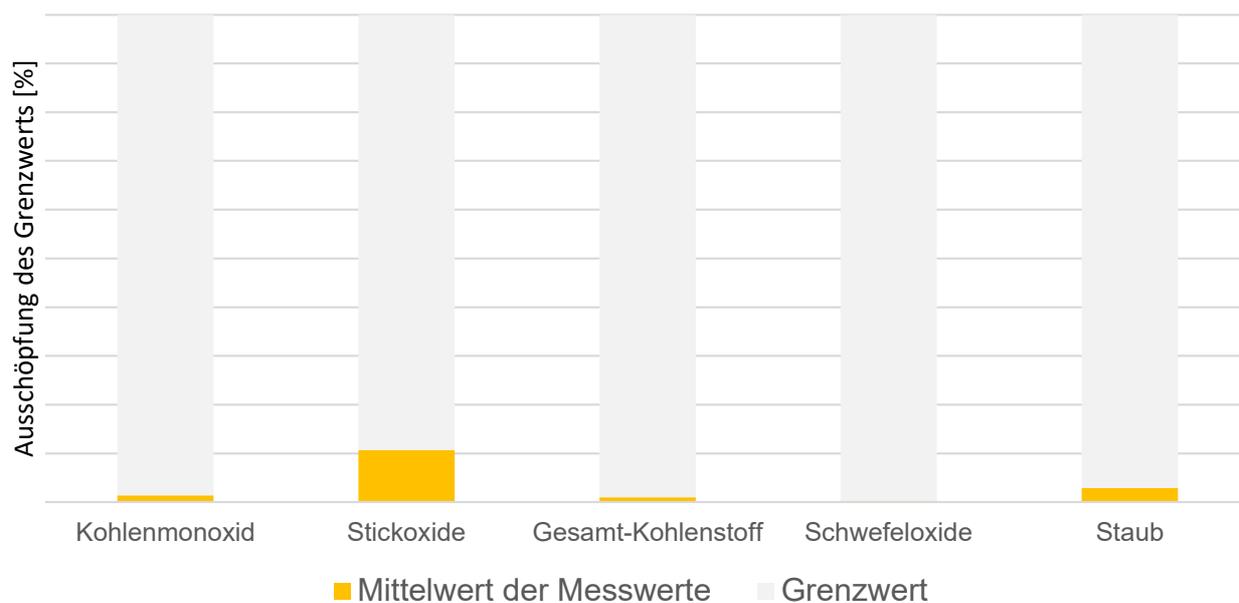

# Grenzwertüberschreitungen

Abgasparameter	Anzahl der Grenzwertüberschreitungen	Ursachen für die Überschreitungen
Im Jahr 2024 kam es zu keinen Grenzwertüberschreitungen.		

Kontakt für weitere  
Informationen

Max Dörsch (Immissionsschutzbeauftragter)  
 09080/8-207  
 [m.doersch@maerker-gruppe.de](mailto:m.doersch@maerker-gruppe.de)